


UK Installation instructions
DE Montageanleitung
CZ Montážní návod
DK Monteringsvejledning
EE Paigaldusjuhend

FI Asennusohje
FR Notice de montage
HU Szerelési útmutató
IT Istuzioni di montaggio
LT Montavimo Instrukcijos


LV Instalacijas instrukcija
NO Monteringsanvisning
PL Instrukcja montazu
SE Installationsanvisning
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : SATIN 2 MRE 350 RGBW DMX KIT / MONO KIT
 SATIN 2 MRE 650 RGBW DMX KIT / MONO KIT
 SATIN 2 MRE 950 RGBW DMX KIT / MONO KIT
 SATIN 2 MRE 1250 RGBW DMX KIT / MONO KIT

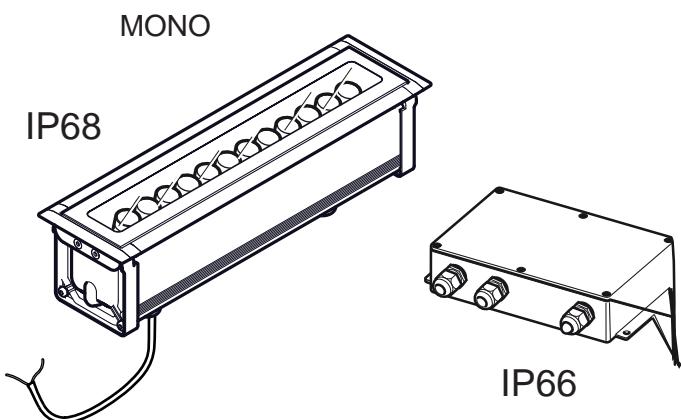

Produit source lumineuse BLEU:
 Ne pas fixer la source lumineuse en cours de fonctionnement à moins de 9m (distance œil/source)
 Product BLUE light source:
 Do not fix the light being functioning less than 9m.


The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches its end of life the whole luminaire shall be replaced

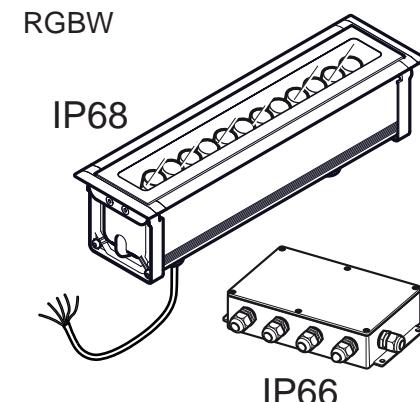

LED CLASS II
 IP 65/ IP68 1m IK10 CE

6 Kv SURGE PROTECTION
 ta max 25 °C
 Rated maximum surface temperature T65°C

1

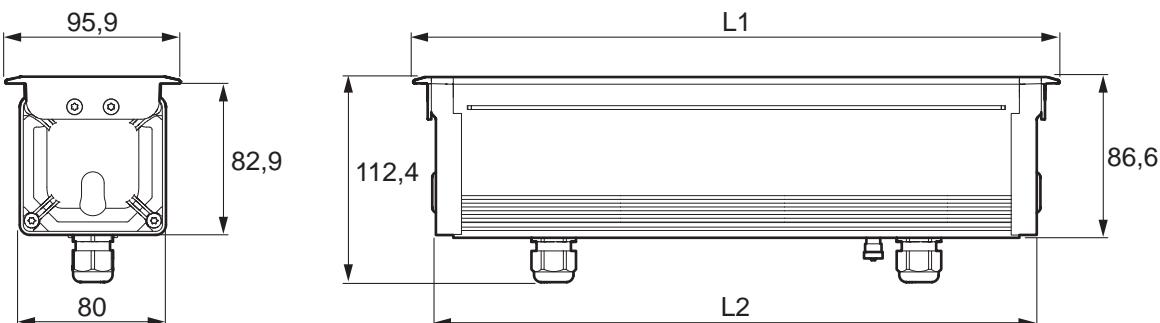


	NLLR - Dimensions du produit		
	L1	L2	
350	353,9	334	2 kg
650	653,9	634	3,3 kg
950	953,9	934	4,7 kg
1250	1253,9	1234	6,1 kg

L1 = Configuration product for single installation
 L2 = Configuration product for in line installation

2



MONO / RGBW

1	2
SATIN2 MRE L350	96272110 SATIN2 MRE L350 RBOX
SATIN2 MRE L650	96272111 SATIN2 MRE L650 RBOX
SATIN2 MRE L950	96272112 SATIN2 MRE L950 RBOX
SATIN2 MRE L1250	96272113 SATIN2 MRE L1250 RBOX


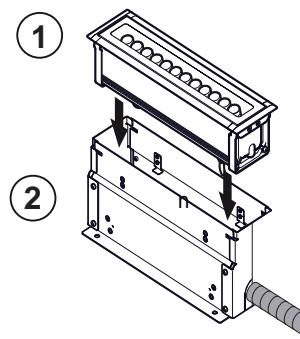


3

MONO

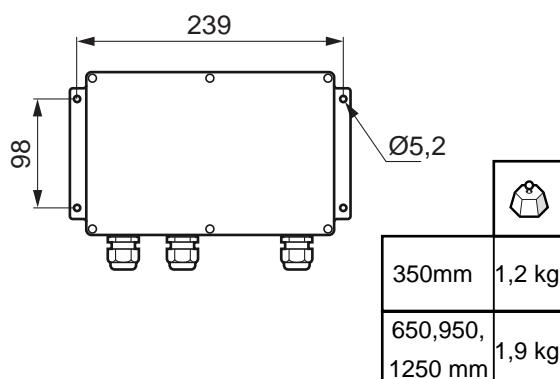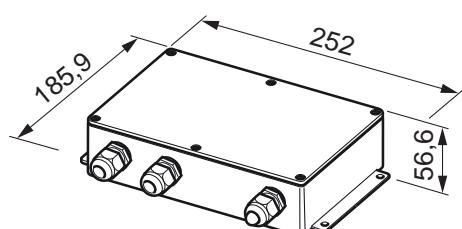


RGBW

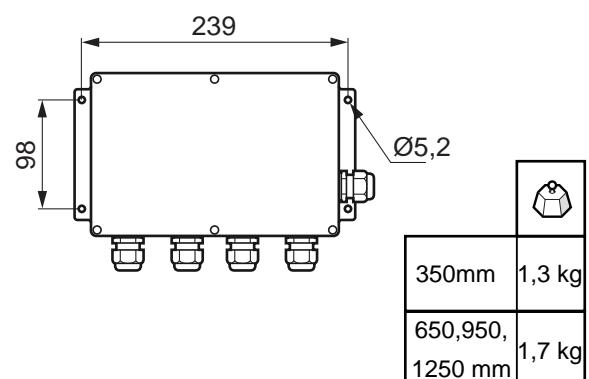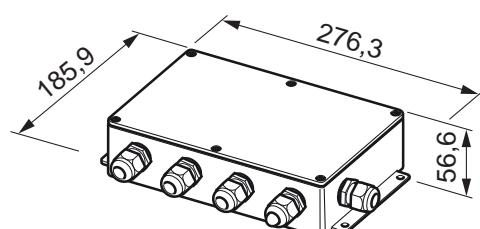CLASS II IP66 IK08 CE


4

MONO

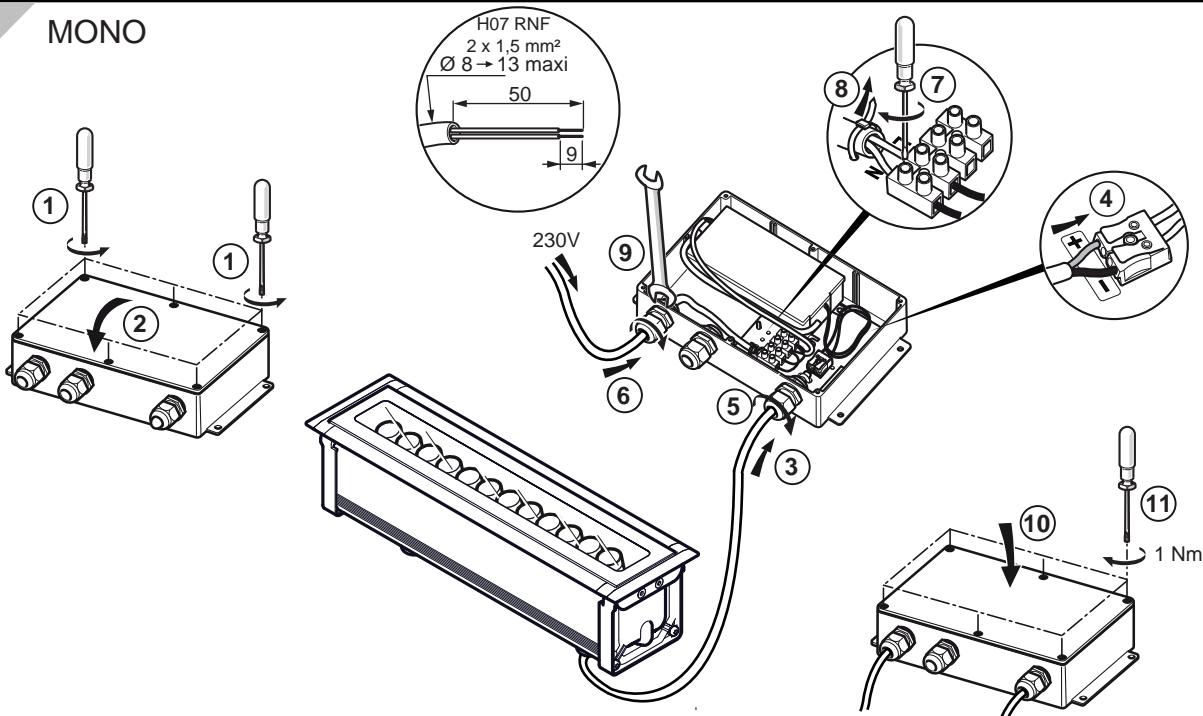

5


MONO

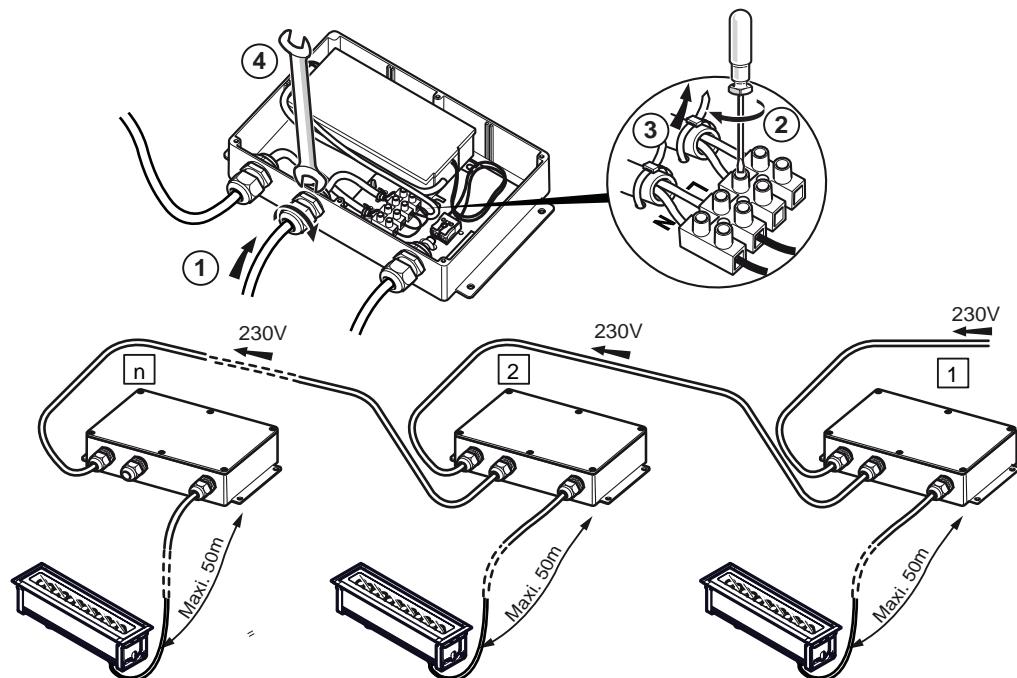


	SATIN2 MRE L350	SATIN2 MRE L650	SATIN2 MRE L950	SATIN2 MRE L1250
n MAX	22	12	9	7

6

RGBW

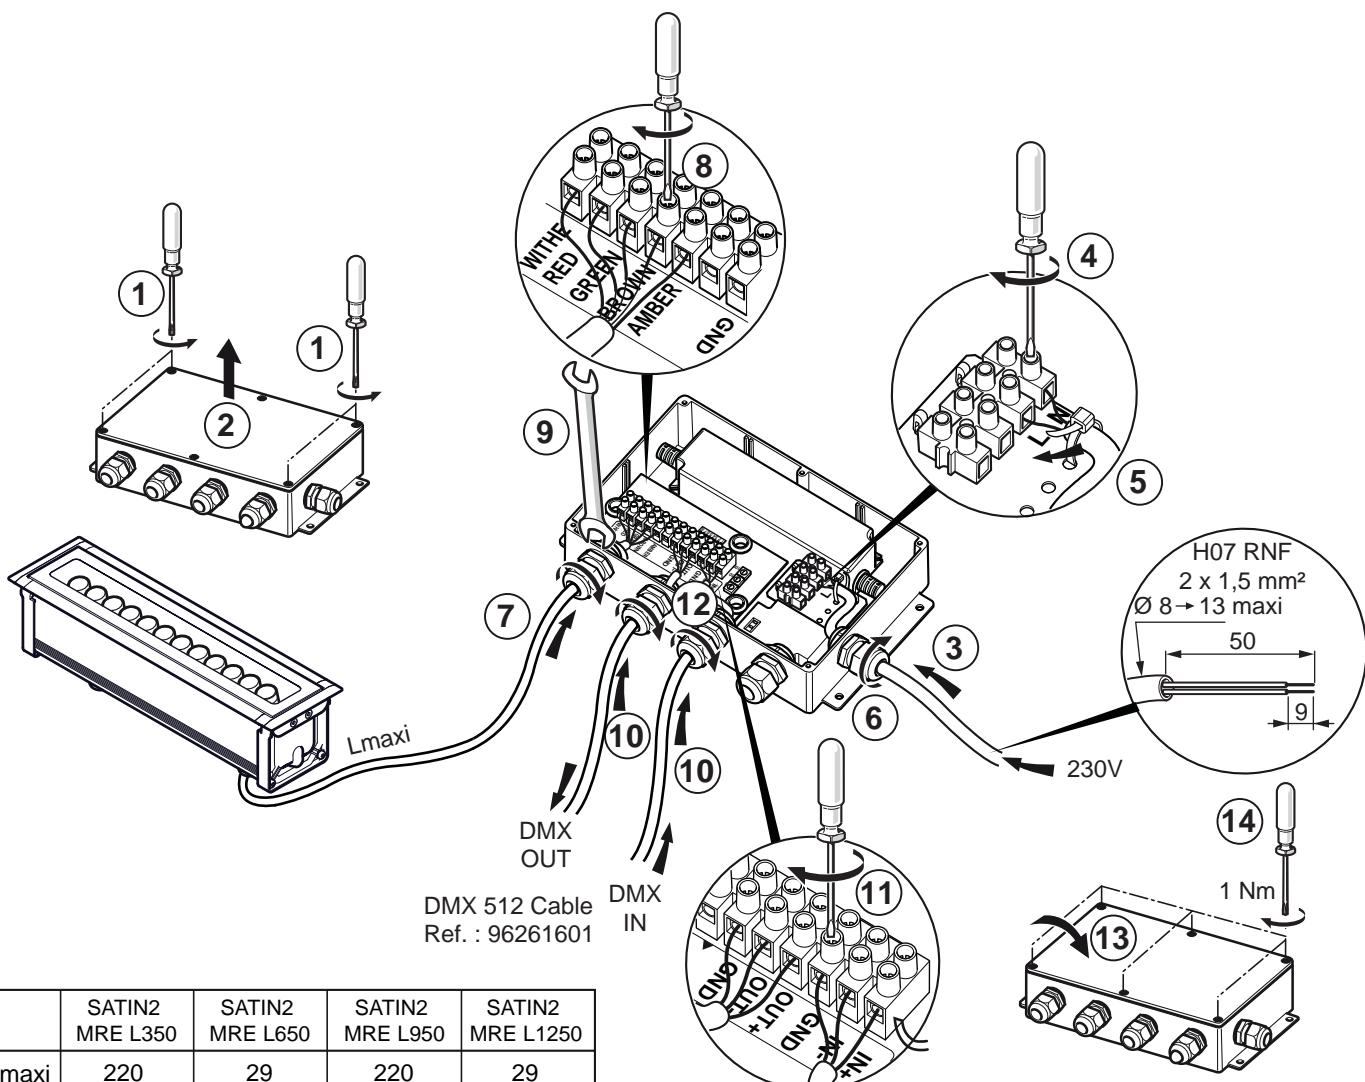

	SATIN2 MRE L350	SATIN2 MRE L650	SATIN2 MRE L950	SATIN2 MRE L1250
Lmaxi	220	29	220	29

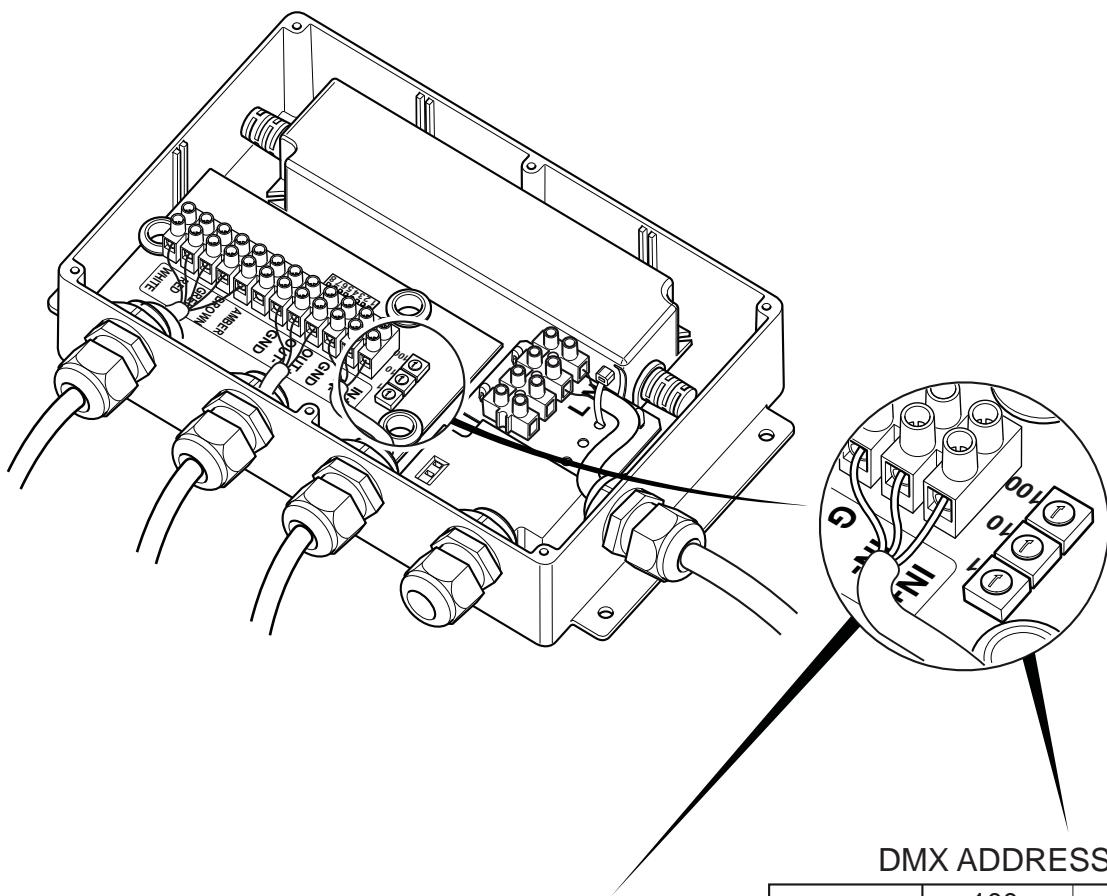

DMX ADDRESS EXAMPLES



Address	100 1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6	10 1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6	1 1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6
001	0 (←)	0 (→)	1 (↖)


AUTOMATIC MODES

Mode	100 1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6	10 1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6	1 1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6
Test	0	0	0
Rainbow RGB	6	1	
Pastel	6	2	
Warm	6	3	0 → 9
Cold	6	4	
Rainbow RGBW	6	5	
Shiny	6	6	



Address	100 1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6	10 1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6	1 1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6
059	1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6	1 2 3 4 0 (→) 5 9 8 7 6	1 2 3 4 0 (↖) 5 9 8 7 6
099	1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6	1 2 3 4 0 (→) 5 9 8 7 6	1 2 3 4 0 (↖) 5 9 8 7 6
126	1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6	1 2 3 4 0 (↑) 5 9 8 7 6	1 2 3 4 0 (↖) 5 9 8 7 6
154	1 2 3 4 0 (←) 5 9 8 7 6	1 2 3 4 0 (→) 5 9 8 7 6	1 2 3 4 0 (↖) 5 9 8 7 6


8

RGBW - DMX

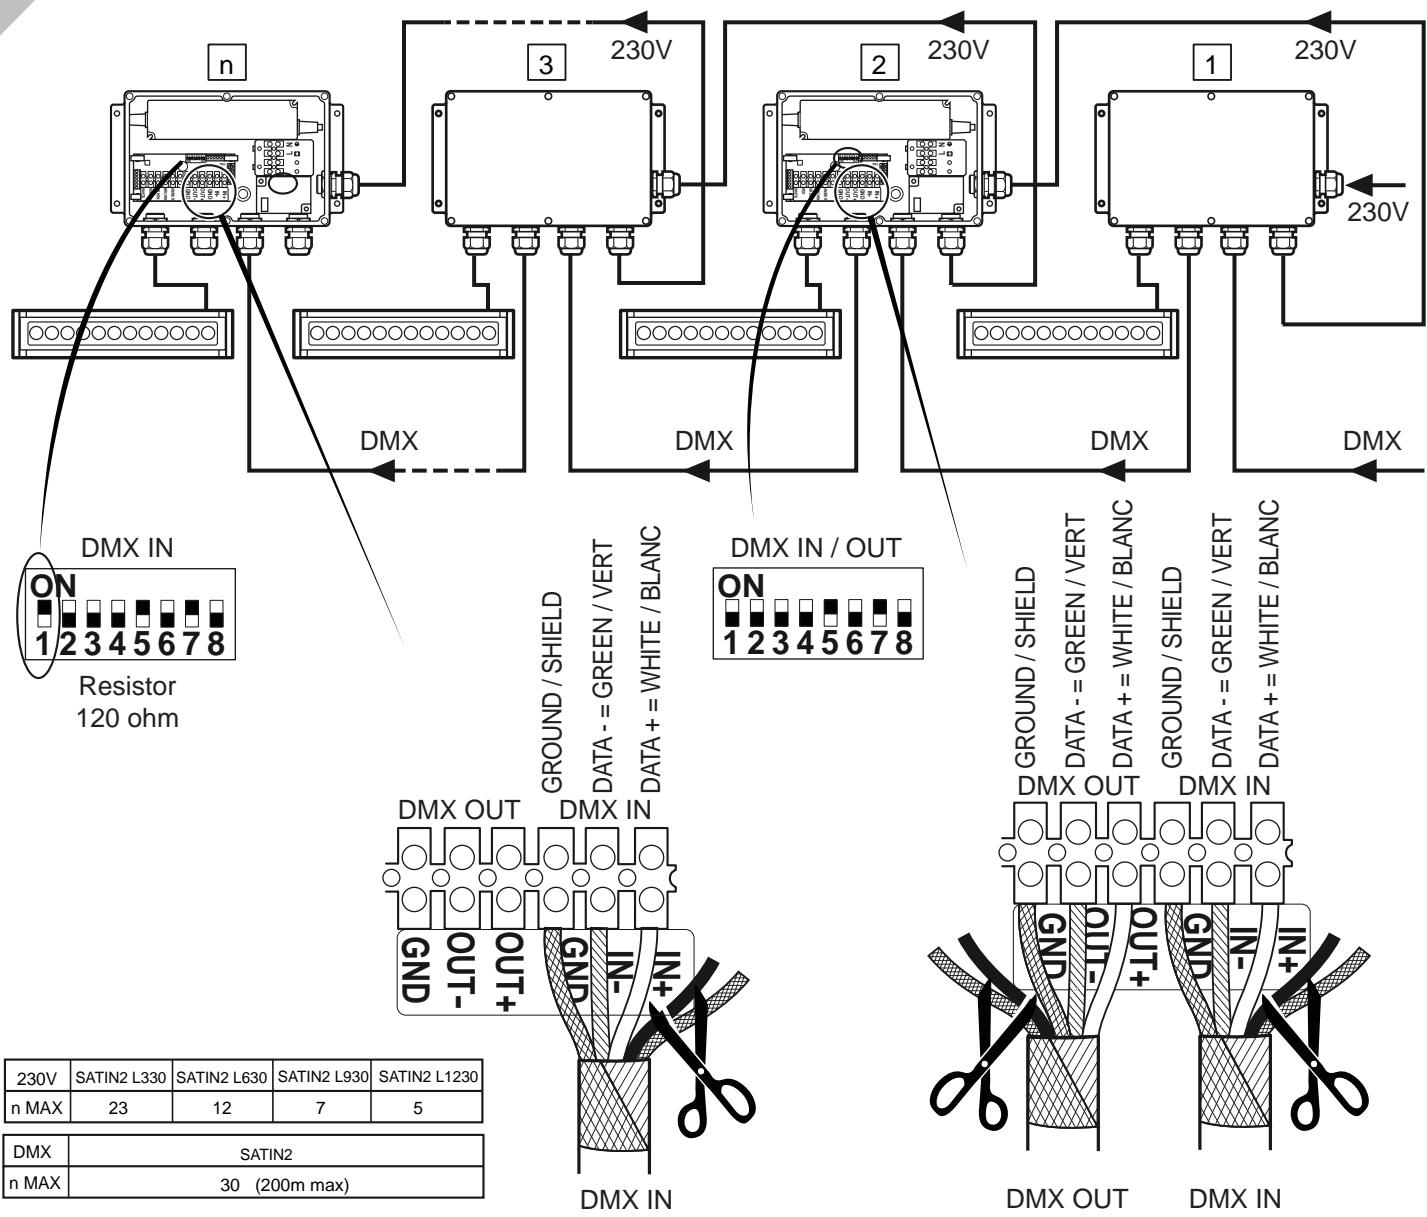

9

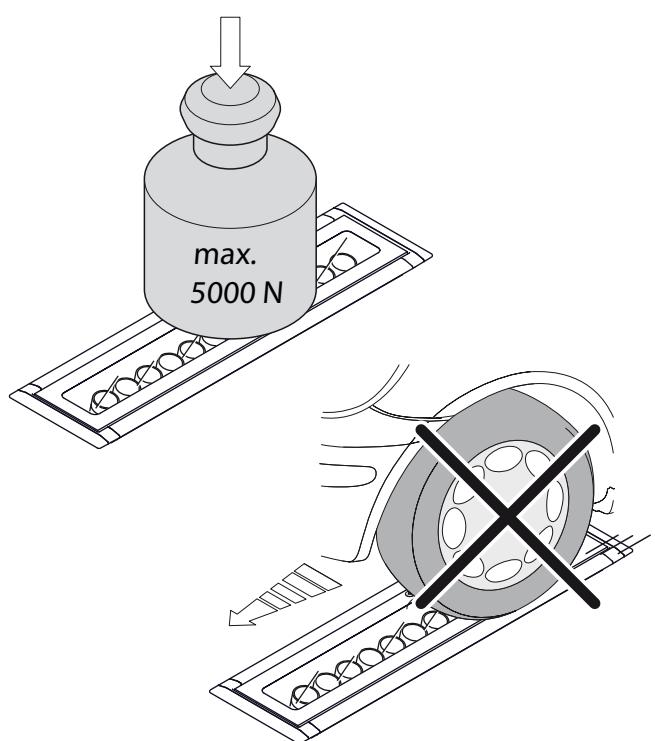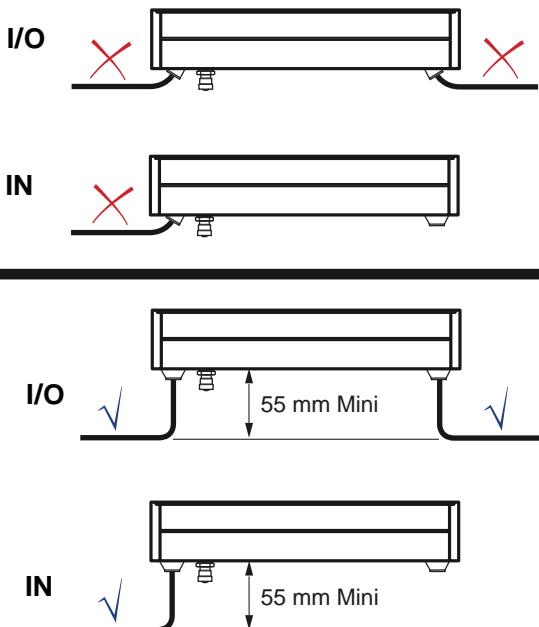



DK Det er ikke tilladt at rengøre lampen med højtryksrenser.

LT Valyti žibintą didžiaslėgiu valymo įrenginiu draudžiama.

EE Valgusti puhamistamine survepesuriga on keelatud.

LV Gaismekli aizliegts tīrīt ar augstspiediena mazgāšanas ierīcēm.

FI Valaisimen puhdistamiseen ei saa käyttää painepesuria.

NO Lampen må ikke rengjøres med høytrykksspyler.

FR Nettoyage du luminaire non autorisé avec un nettoyeur haute pression.

PL Czyszczenie oprawy urządzeniami wysokociśnieniowymi jest niedozwolone.

HU Nagynyomású tisztítóggéppel tisztítani tilos!

SE Rengöring av armaturen med högtryckstvätt är inte tillåten.

CZ Čištění světel vysokotlakými čističi není povoleno.


RU Чистка светильника высоконапорным очистителем не допускается.

UK Luminaire must not be cleaned by means of high-pressure washer.

DE Reinigung der Leuchte mit Hochdruckreiniger unzulässig.

CZ Čištění světel vysokotlakými čističi není povoleno.

10

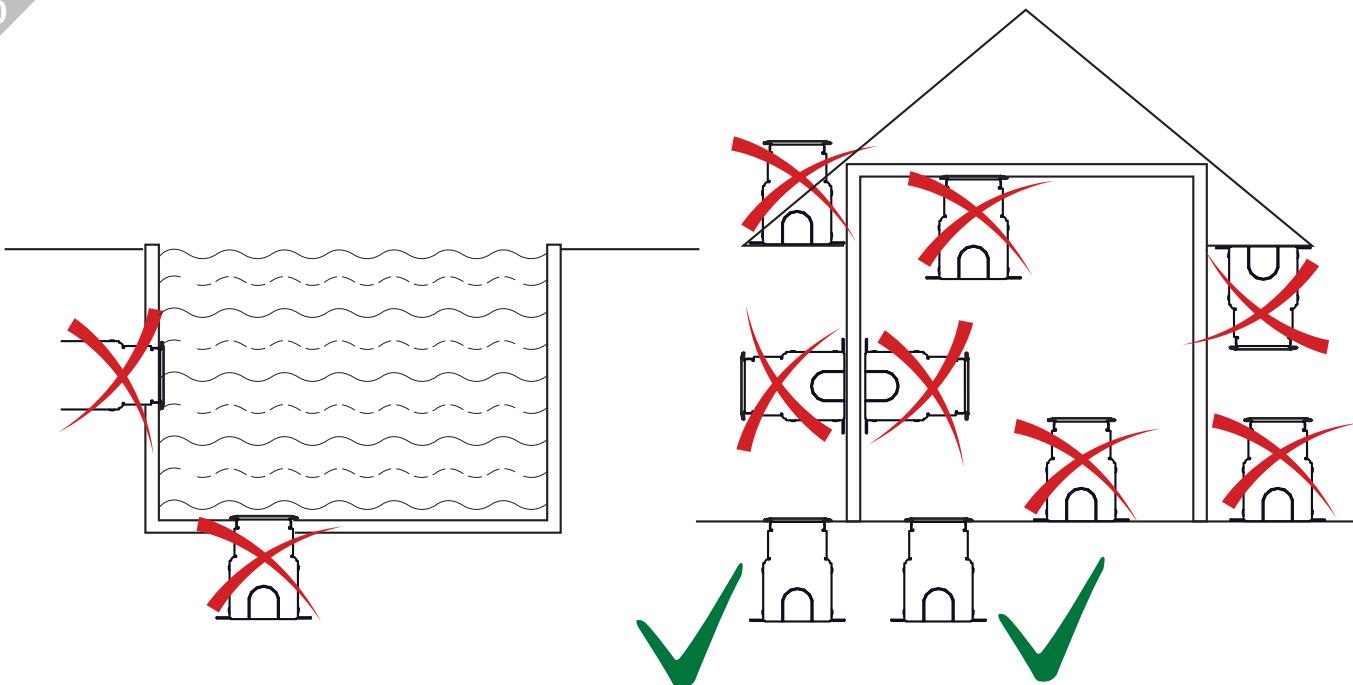

FRANCAIS

-Remplacer toute protection fissurée.
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.

ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
oute modification de cet appareil est interdite.
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.

ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.
WARNING: Class I luminaires must be earthed.
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.

SVERIGE

-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddad ledare.

VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdöden.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.

DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
-Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.
ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.

ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.
ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell'apparecchio è proibita.

SUOMI

-Rikkoutunut suojalasi vaihdettava väliittömästi uutseen vastaavaan.
-Asennettaessa suojausluokan II valaisimen peruseristetyin johdon ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.
VAROITUS: Suojausluokan I valaisin täytyy maadoittaa.
-Verkkojännite on kytettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.