

- UK** Installation instructions

DE Montageanleitung

CZ Montážní návod

DK Monteringsvejledning

EE Paigaldusjuhend
- FI** Asennusohje

FR Notice de montage

HU Szerelési útmutató

IT Istruzioni di montaggio

LT Montavimo Instrukcijos
- LV** Instalācijas instrukcija

NO Monteringsanvisning


PL Instrukcja montażu

SE Installationsanvisning


RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

TYPE : LE STRT PRE / BASE


PRE

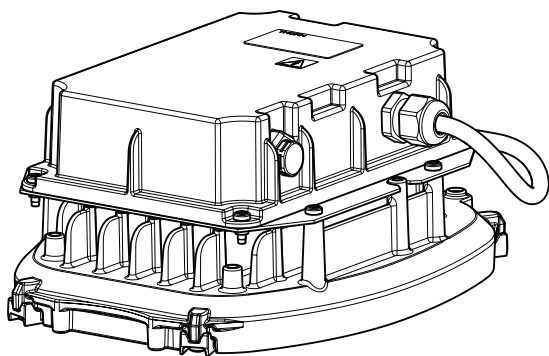

BASE

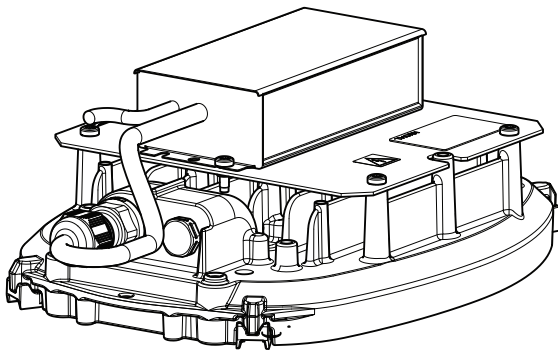

CUSTOMER CONNECTOR
SEE WIRES CONNECTION
ON TAB 2

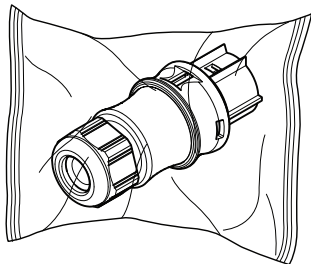

The luminaire with clear optic should be positioned so that prolonged staring into the luminaire at a distance <1.5m is not expected

 LED

 27

 PH1



CLASS II 

IK08 

CE 

IP66



1

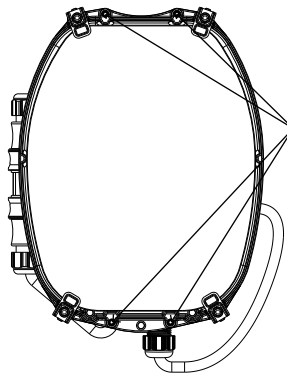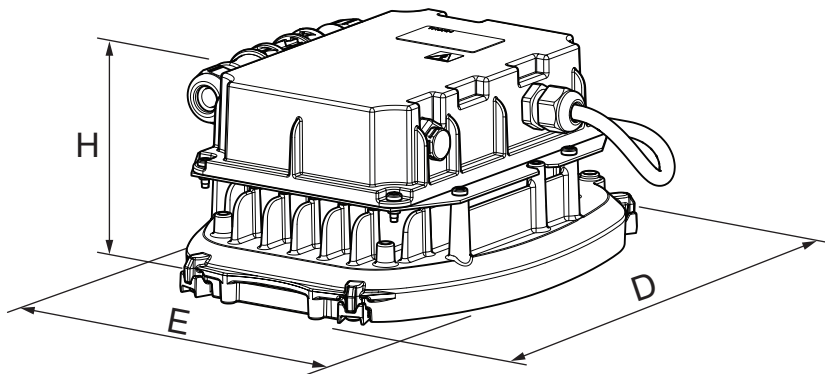



4 holes for
self tapping
screws M4
Max depth
12 mm

	D mm	E mm	H mm	 (kg)
PRE	274	191	111	2.56
BASE	274	191	96.5	2.48

CLASS 2

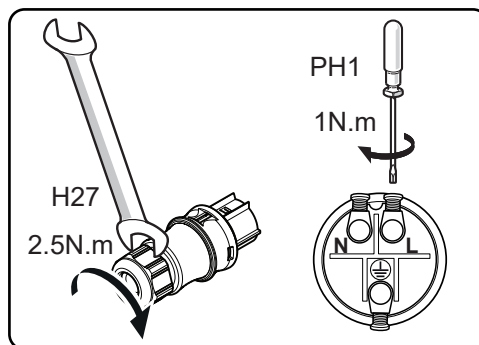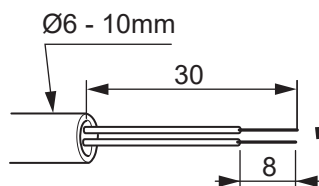


CLASS 2 HFX

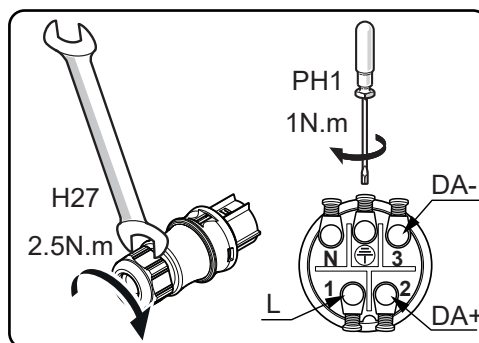

FRANCAIS

-Remplacer toute protection fissurée.
-Les luminaires classe II doivent être installés de façon à ce que la partie métallique ne soit pas en contact avec l'installation électrique connectée à la terre.


ATTENTION: Les luminaires classe I doivent être reliés à la terre.
-Ce luminaire fonctionne à une tension nominale qui doit être coupée avant toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est interdite.
-Respecter la distance minimale par rapport aux objets éclairés définie par ce sigle.



SVERIGE


-Ersätta alla spräckta skyddsplåtar.
-Klass II armaturer måste installeras så att nakna metalldelar i armaturen inte är i kontakt med någon elektrisk installation, kopplad till en skyddledare.

VARNING: Klass I armaturer måste vara jordade.
-Denna armatur fungerar med högspänning som måste vara fränslagen före ingripande i driftdonen.
-Alla ändringar i denna armatur är förbjuden.




ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni danneggiate.
-Gli apparecchi in classe II devono essere installati in modo che le parti metalliche non siano in contatto con apparati elettrici collegati a terra.
ATTENZIONE: Gli apparecchi in class I devono essere collegati a terra.
-Questo apparecchio funziona a tensione nominale, questa deve essere interrotta prima di ogni intervento sul gruppo di alimentazione.
-Ogni modifica dell' apparecchio è proibita.




ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.
-Class II luminaires must be installed so that exposed metal work of the luminaire is not in contact with any part of the electrical installation connected to a protective conductor.
WARNING: Class I luminaires must be earthed.
-This luminaire operates at mains voltage which must be switched off before intervention in control gear.
-Any modification to this luminaire is forbidden.
-Lighted objects nearer than the minimal distance in the is forbidden.




DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
-Schutzklasse II Leuchten müssen so installiert werden, daß berührbare Metallteile nicht mit einem, an dem Schutzleiter angeschlossenen Teil der elektrischen Installation in Kontakt kommen können.
ACHTUNG: Schutzklasse I Leuchten müssen geerdet sein.
-Diese Leuchte wird mit Netzspannung betrieben. Bevor Eingriffe am Vorschaltgerät vorgenommen werden sowie vor Wartung und Installation, ist die Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Änderung an dieser Leuchte ist verboten.



SUOMI

-Rikkoontunut suoja-lasi vaihdettava välittömästi uuteen vastaavaan.
-Asennettaessa suoja-luokan II valaisinta on peruseristetyt johdot ja kosketeltavien metalliosien välinen kosketus tehokkaasti eristettävä.
VAROITUS: Suoja-luokan I valaisin täytyy maadoittaa.
-Verkkojännite on kytkettävä pois ennen valaisimen huoltotoimenpiteitä.
-Valaisimen rakennetta ei saa muuttaa.



- The kits are CE compliance by THORN ; however, the CE compliance of the complete refurbished product is the responsibility of the customer.
- The customer must ensure that the structure can support the additional weight of the kit.